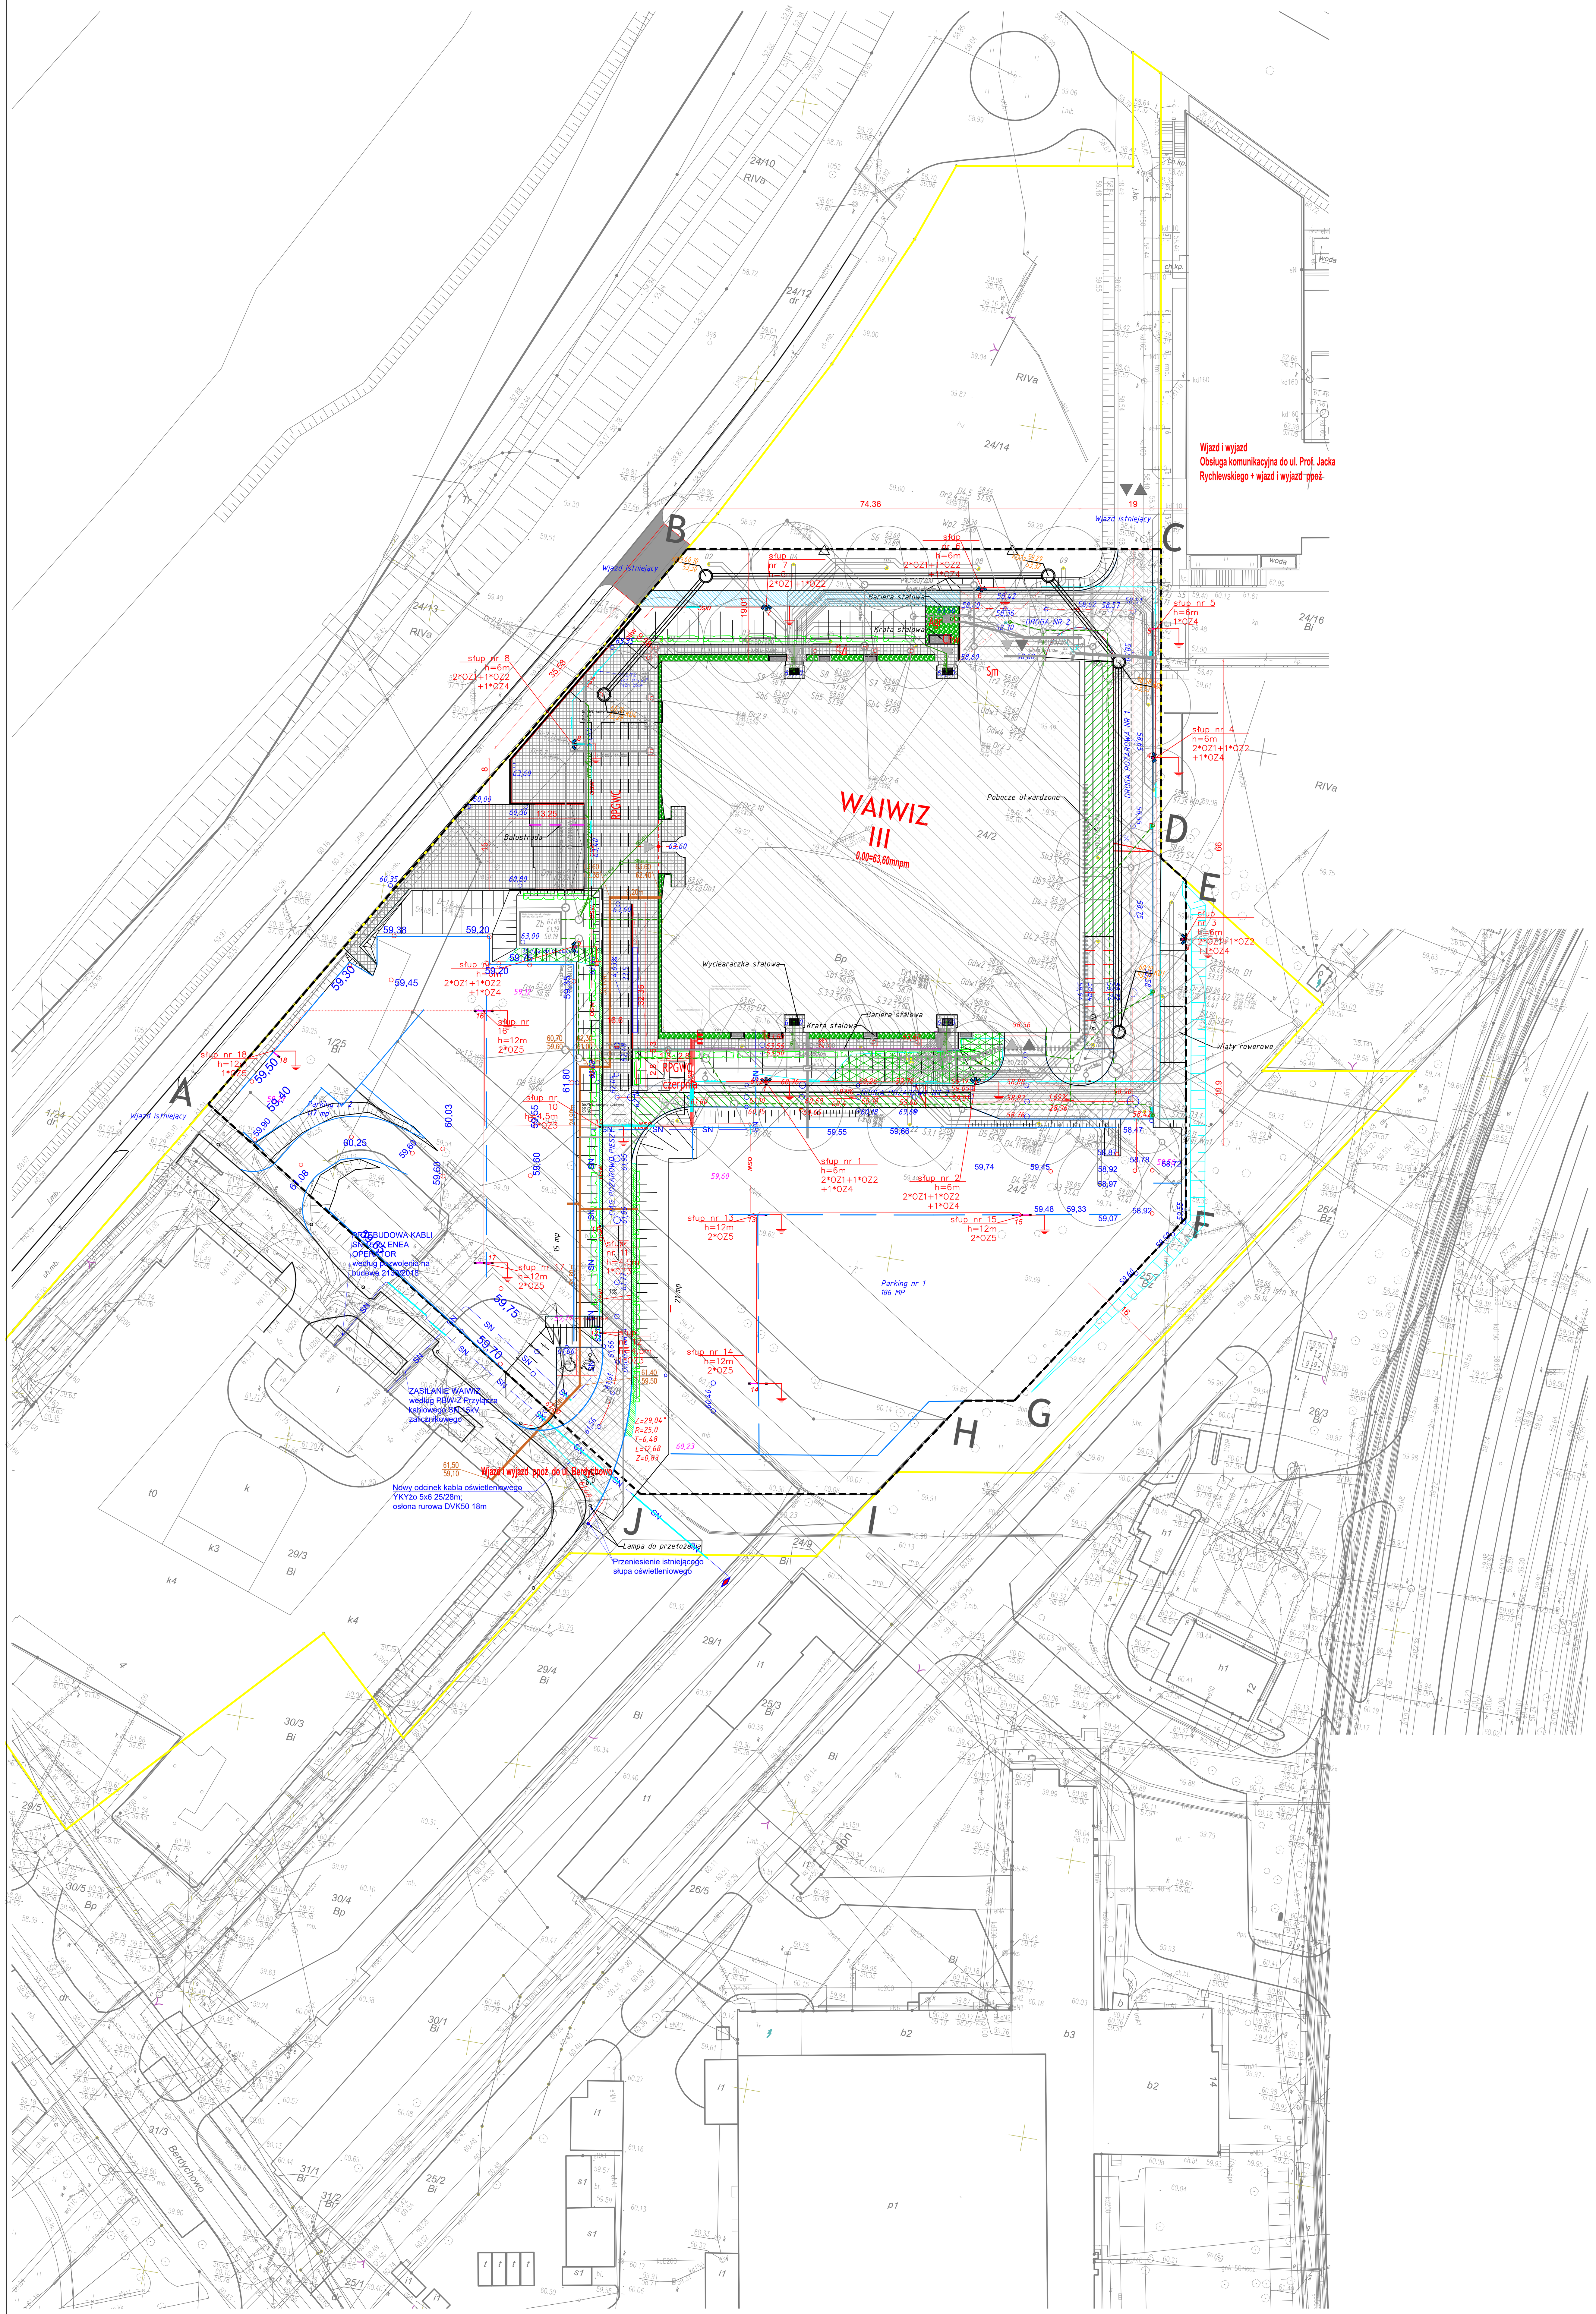

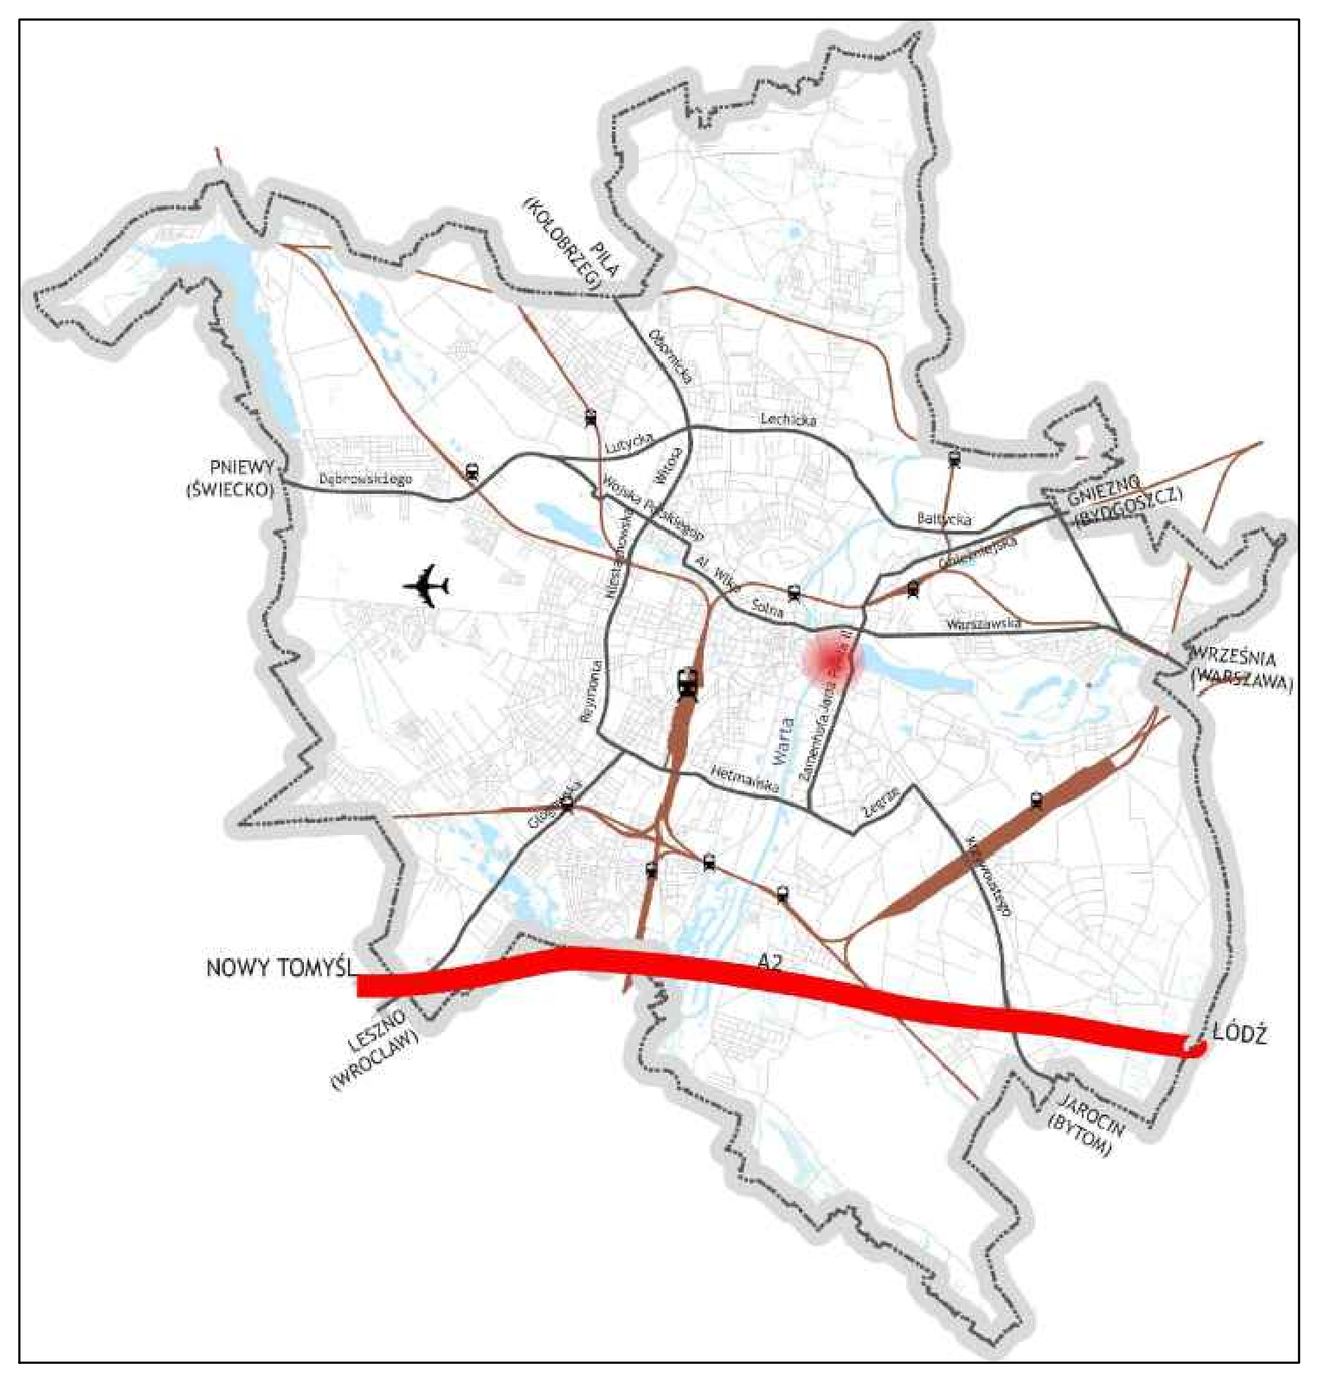

LOKALIZACJA W SKALI MIASTA
schemat



LEGENDA

- granice działek
- linia zabudowy obowiązująca
- linia zabudowy nieprzekraczalna
- kubatura istniejąca
- A–J teren inwestycji

Obiekty projektowane

- WAIWIZ III — projektowany bydynek WAIWIZ etap 1 liczba kondygnacji
- NT III — projektowany bydynek NT etap 2 liczba kondygnacji
- GW III — projektowany bydynek GW etap 2 liczba kondygnacji
- wejście do budynku
- wjazd do garażu
- Sm — śmietnik etap 1
- Chw — chłodnia wentylatorowa etap 1
- Agr — agregat prądotwórczy etap 1
- RPGWC — rurowy powietrzny gruntowy wymiennik ciepła etap 1
- Ps — parking sam. tłuczeń - Etap 1
- Pr — parking rowerowy kostka betonowa etap 1
- ciąg pieszy etap 1

Teren utwardzony

- Nawierzchnia z kostki betonowej
- Tarasy z kostki betonowej kolorowej
- Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej kolorowej
- Utwardzone pobocze -kostka betonowa

Teren biologicznie czynny

- Nawierzchnia z tłucznia
- Nawierzchnia z kraty betonowej lub pofrezu gr. 10 cm
- Nawierzchnia z otoczaków
- Trawa

Infrastuktura wykonywana przez MW

- sondy pionowe gruntowe
- KD1000 — kolektor deszczowy kd 1000
- KD — kanalizacja deszczowa
- ZB — zbiornik wody deszczowej
- Odwodnienie liniowe
- KS — kanalizacja sanitarna
- W — wodociąg
- hydrant zewnętrzny ppoż
- TT-sieć zakładowa telekomunikacyjna

Infrastuktura w zakresie przetargu

- CO - rura preizolowana "spinka"
- Wpust deszczowy
- istniejący słup z oprawą oświetlenia zewn. do przeniesienia
- OZ5 — słup 12m z oprawą oświetlenia zewn. parkingów OZ5: słupy nr 13-18
- OZ4 — słup 6m z oprawą oświetlenia zewnętrznego ciągi piesze OZ4: słupy nr 1-6, 8 i 9
- OZ3 — słup 4,5m z oprawą oświetlenia zewnętrznego OZ3 ciągi piesze: słupy nr 10-12
- kable SN 15kV: przyłącze, sieć ENEA
- kable nn 0,23kV oświetlenia zewnętrznego
- rura osłonowa DVK 50
- uziemienie słupa poprzez połączenie z bednarką FeZn25x4
- OZ1 OZ2 OZ1 — *oprawy oświetlenia zewnętrznego iluminacja budynku OZ1, OZ2 na słupach nr 1-4, 6-9*
- Krawężnik betonowy zatopiony
- Krawężnik betonowy wystający
- Bariera stalowa
- Krawężnik betonowy najzadowy
- Obrzeże betonowe 8*30 cm
- Obrzeże betonowe 8*30 cm zatopione na ławie betonowej
- Mur oporowy
- Pasy zieleni o wysokości h=80cm
- Umocnienie skarpy kratą betonową

POLITECHNIKA POZNAŃSKA
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIAŁKACH POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ O NUMERACH: 1/25, 24/2, 24/14, 25/7, 24/8, OBR. ŚRÓDKA, POZNAŃ

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Projektant główny / General designer
dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski,
prof. nadzw. PP
UAN 7342-14/92

OPRACOWANIE / PREPARATION

Branża / Branch
Kanalizacja deszczowa

mgr inż. Jakub Rutkowski

Temat rysunku / Drawing subject	Kanalizacja deszczowa PZT (rysunek poglądowy)	
Data/Date		Rysunek / Sheet WAIWIZ 01
Stan aktualny / Revision	2018 listopad	
Skala / Scale	1:500	