


TOZ

L1
L2
L3

F1: YKY 3x4
F2: YKY 3x4
F3: YKY 3x4
F4: YKY 3x4
F6: YKY 3x2,5
F5: YKY 3x2,5

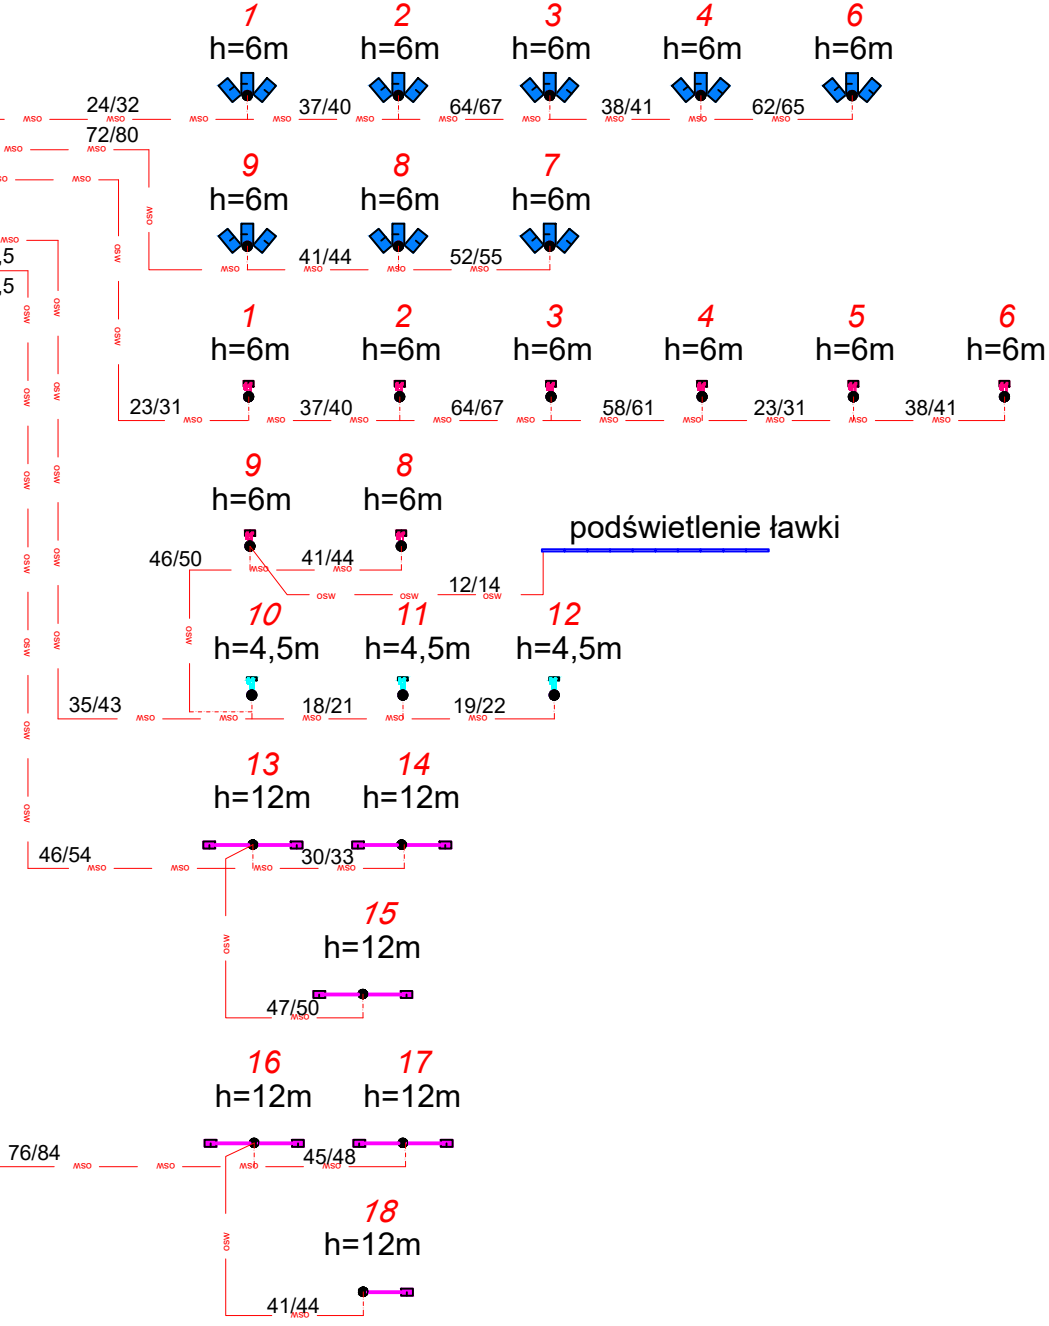

Oświetlenie
iluminacja

Oświetlenie
komunikacja

Oświetlenie
parking

1 numer słupa

h=6m wysokość słupa

— OSW — OSW — kable nn oświetlenia zewnętrznego

OZ5 lampa oświetlenia zewn. parkingów
z wysięgnikiem 1,5m




OZ1 OZ2 OZ1 lampy oświetlenia zewnętrznego
iluminacja budynku

OZ4 OZ3 OZ1 lampy oświetlenia zewnętrznego
ciągi piesze

OZ6 lampa oświetlenia zewn. podświetlenie
ławki

Elementy oświetlenia zewnętrznego

Oznaczenie	ILOŚĆ	Pj[W]	LOKALIZACJA
OZ1	16	43	na każdym słupie iluminacyjnym 2szt.
OZ2	8	43	na każdym słupie iluminacyjnym 1szt.
	8		na każdym słupie iluminacyjnym 1szt. (filtr do OZ2)
OZ3	3	60	oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż drogi pożarowej
OZ4	8	75	oświetlenie drogi dookoła budynku ze słupów iluminacyjnych
OZ5	11	79	oświetlenie parkingu
OZ6	10	30	podświetlenie ławki
	3		słup 4,5m
	9		słup 6m
	6		słup 12m

PROJEKTANT:			
		MAPROWY ul.Widokowa 12 62-053 Drużyna tel. 601315149	
INWESTOR:	Politechnika Poznańska Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań		
OBIEKT:	Budowa Wydziału Architektury z Wydziałem Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w Kampusie WARTA w Poznaniu		
TEMAT:	Oświetlenie zewnętrzne		
BRANŻA:	Elektryczna	STADIUM:	Projekt wykonawczy
	Imię i nazwisko		Nr uprawnień Podpis
PROJEKTOWAŁA:	mgr. inż. M.Łuczak	314Pw/19	
OPRACOWAŁ:	mgr. inż. Z.Łuczak		
TREŚĆ RYSUNKU:	Schemat zasilania oświetlenia zewnętrznego		Skala: Data: 12.2018
			Numer rysunku: E-03