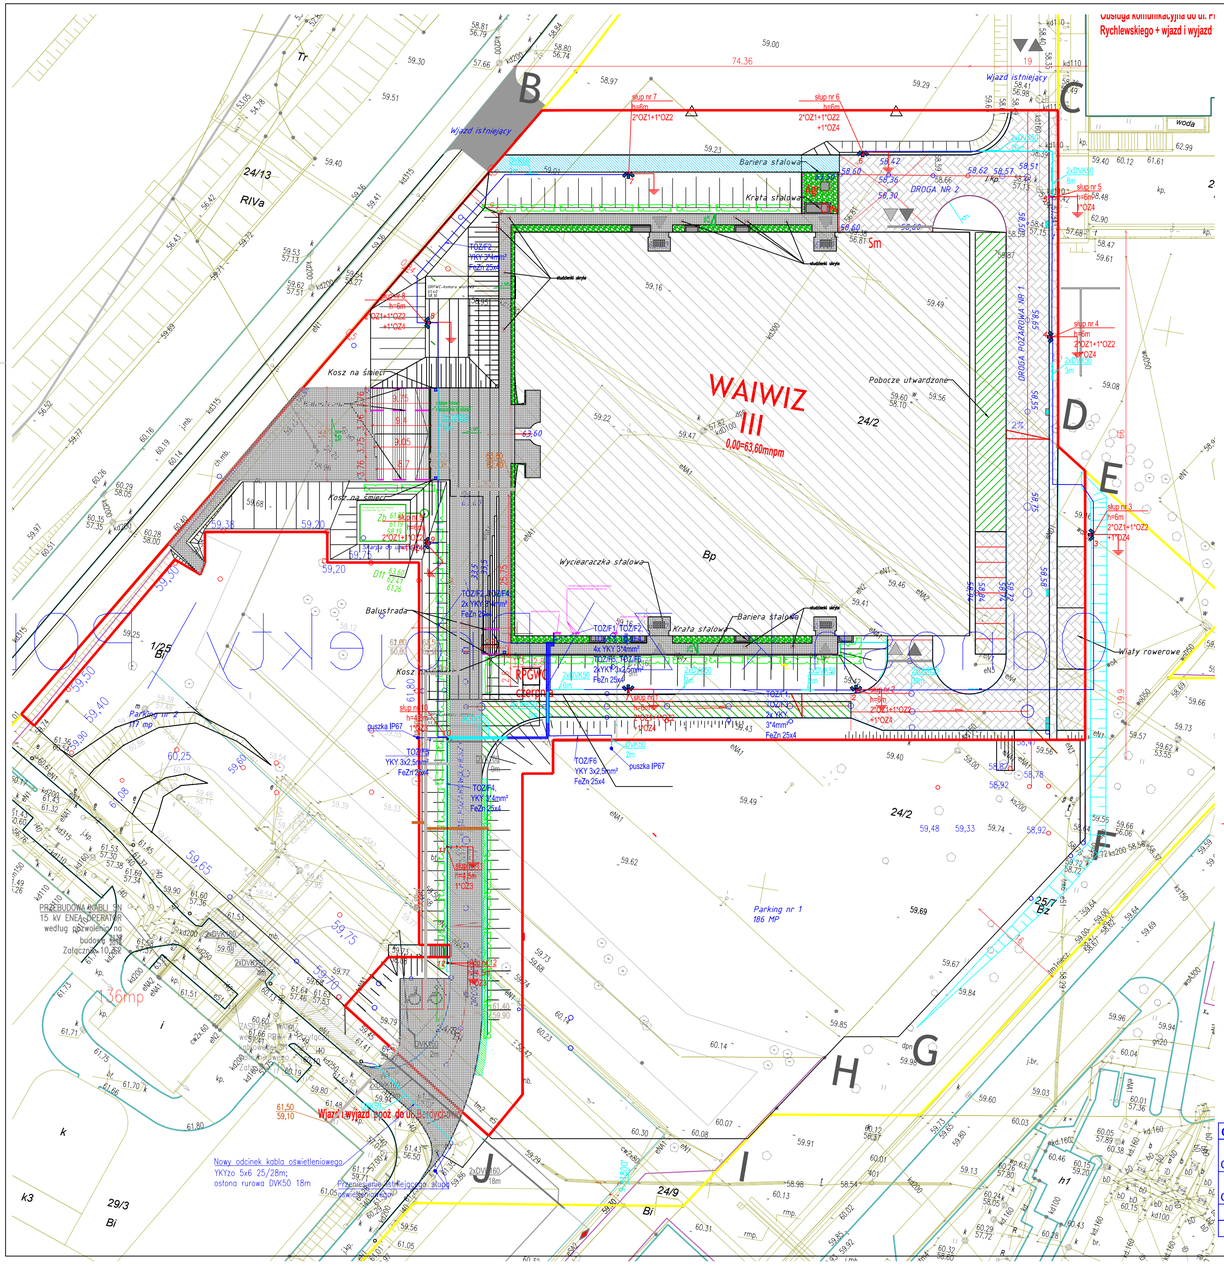

LEGENDA

- istniejący słup z oprawą oświetlenia zewn. do przeniesienia
- O24 — słup 6m z oprawą oświetlenia zewnętrznego ciągi piesze OZ4: słupy nr 1-6, 8 i 9
- O23 — słup 4,5m z oprawą oświetlenia zewnętrznego OZ3 ciągi piesze: słupy nr 10-12
- kable nn 0,23kV oświetlenia zewnętrznego
- 2xDVK50 4m — rura osłonowa DVK 50
- uziemienie słupa poprzez połączenie z bednarką FeZn25x4
- puszka rozgałęźna IP67 w ziemi

POZA ZAKRESEM PRZETARGU

- kable SN 15kV: przyłącze, sieć ENEA
- O25 — słup 12m z oprawą oświetlenia zewn. parkingów OZ5: słupy nr 13-18
- OZ1 OZ2 OZ1 — *oprawy oświetlenia zewnętrznego iluminacja budynku OZ1, OZ2 na słupach nr 1-4, 6-9*

Elementy oświetlenia zewnętrznego

Oznaczenie	ILOŚĆ	Pj	LOKALIZACJA
OZ3	3	60	oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż drogi pożarowej
OZ4	8	75	oświetlenie drogi dookoła budynku ze słupów iluminacyjnych
	3		słup 4,5m
	9		słup 6m

POLITECHNIKA POZNAŃSKA
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

BUDYNEK NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY Z WYDZIAŁEM INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W KAMPUSIE POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ "WARTA" W POZNANIU
DZ. EW. 1/25, 24/2, 24/8, 24/14, 25/7, 29/3

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Projektant główny / General designer
dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski, prof. nadzw. PP
UAN 7342-14/92

OPRACOWANIE / PREPARATION

Branża / Branch

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr inż. Maria Łuczak
314/PW/91

Temat rysunku / Drawing subject	Projekt zagospodarowania terenu Instalacje elektryczne zewnętrzne
Nr gen / Sheet	
Stan aktualny / Revision	2019.05
Skala / Scale	1 : 500

Rysunek / Sheet: **Zał. 2**